
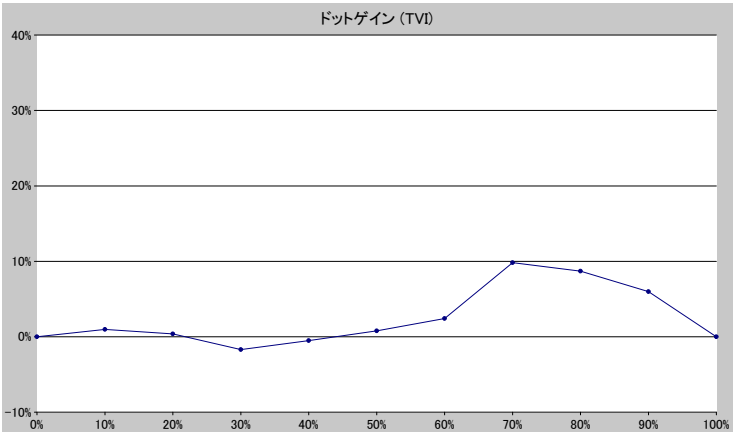


スポットカラーの定義

NP0154-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0190	0.0066
390	0.0192	0.0060
400	0.0214	0.0059
410	0.0216	0.0056
420	0.0200	0.0053
430	0.0196	0.0052
440	0.0195	0.0049
450	0.0205	0.0047
460	0.0219	0.0047
470	0.0227	0.0048
480	0.0272	0.0047
490	0.0428	0.0047
500	0.0702	0.0048
510	0.0908	0.0049
520	0.0981	0.0048
530	0.0963	0.0050
540	0.0906	0.0049
550	0.0956	0.0049
560	0.1342	0.0052
570	0.1989	0.0059
580	0.2467	0.0062
590	0.2692	0.0065
600	0.2787	0.0067
610	0.2841	0.0068
620	0.2886	0.0070
630	0.2926	0.0071
640	0.2973	0.0073
650	0.3011	0.0076
660	0.3032	0.0078
670	0.3031	0.0080
680	0.3028	0.0081
690	0.3060	0.0085
700	0.3128	0.0087
710	0.3184	0.0088
720	0.3222	0.0094
730	0.3268	0.0099

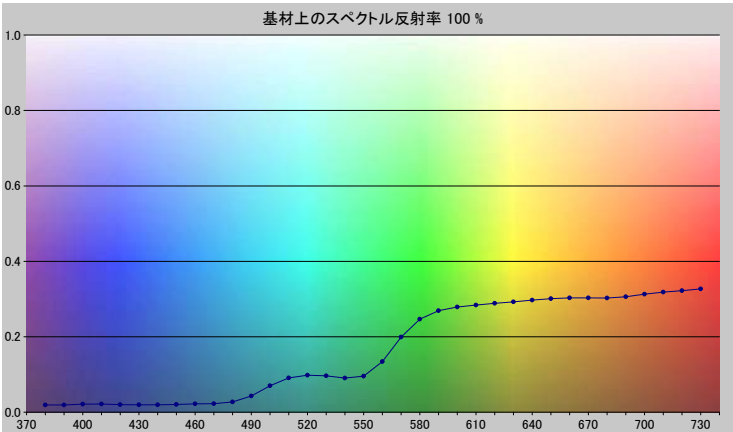



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.11	-0.19	0.22	240.49	0%
10	87.89	1.90	11.89	12.04	80.92	11%
20	85.63	3.30	16.37	16.70	78.59	20%
30	83.14	4.86	20.22	20.79	76.48	28%
40	79.32	7.31	25.70	26.72	74.13	39%
50	74.53	10.14	31.60	33.19	72.21	51%
60	68.88	13.46	38.03	40.34	70.51	62%
70	62.49	16.92	45.02	48.10	69.40	80%
80	57.48	19.00	47.61	51.26	68.24	89%
90	53.62	20.56	49.36	53.47	67.38	96%
100	47.91	22.57	50.38	55.20	65.87	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.72
ドットゲイン @ 50%	1%
コントラスト @ 70%	18%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

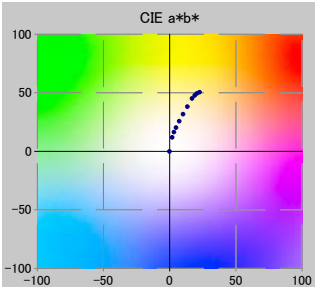

NP0154-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0154-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00